

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД СОФИЯ

Изм. № ЦУ-650-11666 Н 57/31.07.2026

ДО


ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

ул. "Александър Стамболийски" № 1А

гр. Плевен 5804

Към Ваш изх. № АО-2195-8/15.07.2026 г.

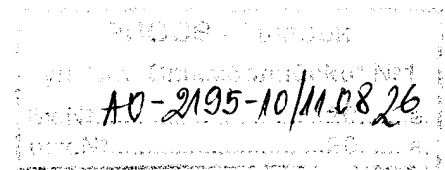

ИСКАНЕ

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО)

от **Кирил Георгиев** - Изпълнителен директор на

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД

(име, фирма, длъжност)

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЙОТКОВА,

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на „Подобен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 73674.8.21 от кадастралната карта на землището на с. Търнене, община Плевен, област Плевен за обект „Нова п/ст 400/110 kV Плевен 3“, Подобен устройствен план -парцеларен план за обект: „Разкъсване на ВЛ 400 kV „Родина“ за присъединяване на нова п/ст 400/110 kV „Плевен 3“.

(наименование на плана/програмата)

Във връзка с това предоставям следната информация по чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми:

1. Информация за възложителя на плана/програмата (орган или оправомощено по закон трето лице):

Име: **„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД**

Изпълнителен директор на фирмата възложител: **Кирил Георгиев**

Пълен пощенски адрес: **гр. София 1618, район „Витоша“, бул. „Цар Борис III“ №201**

Телефон/факс/ел. поща (e-mail): **02/9696802, факс:02/9626189, eso@eso.bg**

Лица за връзка:

Десислав Петров – експерт „геодезия, картография и кадастър“, отдел „ПО“, тел: 0889 215 864, дирекция „Инвестиции“, имейл: desislav.petrov@eso.bg, Орлеана

Кирилова Боровинова – експерт „Подготовка обекти“, отдел „ПО“, тел: 0888 12 44 34, дирекция „Инвестиции“, имейл: Orleana.Borovinova@eso.bg

Пълен пощенски адрес: гр. София 1618, район „Витоша“, бул. „Цар Борис III“ № 201

2. Обща информация за предложения план/програма

а) Основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административен акт

Във връзка с изграждане на нова подстанция „Плевен 3“ 400/110 kV и включването и в електроенергийния пръстен на РБългария е необходимо да се извърши разкъсване на съществуващ ВЛ 400 kV „Родина“. Поради тази причина се предвижда, съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, изработването на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за изграждането на нова п/ст „Плевен 3“ и разкъсване на ВЛ 110 kV „Родина“ за присъединяване на цитираната подстанция.

б) Период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата

Съгласно чл. 136, ал. 3 на Закона за устройство на територията (ЗУТ), влязъл в сила устройствен план има период на действие до влизане в сила на нов или изменен устройствен план за съответната територия.

в) Териториален обхват (транснационален, национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини

Трасето на електропровода засяга землищата на гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник и с. Търнене, община Плевен, област Плевен. Новата п/ст „Плевен – 3“ е предвидена да се изгради в ПИ с идентификатор 73674.8.21 от кадастралната карта на землището на с. Търнене, община Плевен, област Плевен.

г) Засегнати елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ)

Проекта на ПУП-ПП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Проектът ПУП-ПП попада в защитени зони (ЗЗ) BG0000240 „Студенец“, за опазване на дивите птици, по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР и BG0000240 „Студенец“ за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР.

д) Основни цели на плана/програмата

Основната цел на разработените ПУП-ПЗ и ПУП-ПП е осигуряването на устойчиво териториално-устройствено решение за реализацията на ключови обекти от електропреносната инфраструктура. Изпълнението на плановете е насочено към интеграция на нови мощности от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), декарбонизация, развитие на мрежата, повишаване на сигурността и качеството на

електроснабдяването, както и към насърчаване на икономиката на регионално и национално ниво. Тези цели включват разширение или изграждане на площадкови обекти – подстанции с ниво на напрежение 400 kV и свързващите ги линейни съоръжения, включително обектите: „Нова подстанция (п/ст) 400/110 kV Плевен 3“ и „Разкъсване на ВЛ 400 kV „Родина“ за присъединяване на нова подстанция (п/ст) 400/110 kV „Плевен 3“.

е) Финансиране на плана/програмата (държавен, общински бюджет или международни програми, други финансови институции)

Изработването на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП ще се финансира от „ЕСО“ ЕАД.

ж) Срокове и етапи на изготвянето на плана/програмата и наличие (нормативно регламентирано) на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността.

Предвиждат се три етапа за одобряване на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за обекта:

1) Одобряване на техническо задание за изработване на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП и издаване на разрешение за изработване на ПУП-ПП от Областна администрация – Плевен.

2) Изработване на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП и съгласуването му с териториални администрации и експлоатационни дружества.

3) Одобряване на ПУП-ПЗ ПУП-ПП от Областна администрация – Плевен.

3. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана/програмата

Областна администрация – Плевен

4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата

Областна администрация – Плевен

5. (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на екологична оценка (ЕО)/В случаите по чл. 91, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС поради следните основания (мотиви):

Изработването на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП е необходимо с цел последващо реализиране на инвестиционните намерение на ЕСО ЕАД за изграждане на подстанцията 400/110 kV „Плевен 3“ и разкъсване на ВЛ 400 kV „Родина“ за присъединяване на нова п/ст 400/110 kV „Плевен 3“.

Предвижда се площта на имота за изграждане на подстанцията да бъде около 180 дка и ще включва изграждането на открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV и ОРУ 400 kV, както и съоръжения на техническата инфраструктура към нея.

Предвижда се изграждането на два нови въздушни електропровода високо напрежение 400 kV от разкъсване на ВЛ 400 kV „Родина“ до нова п/ст „Плевен 3“.

Новите ВЛ 400 kV ще се изпълнят за една тройка алуминиево-стоманени проводници марка АСО-400. Защитата на новата ВЛ от пренапрежения с атмосферен произход ще се изпълни с две мълниезащитни въжета, едното от които ще бъде стоманено поцинковано с диаметър 12.8 мм. Другото мълниезащитно въже ще бъде с вградени оптични влакна тип OPGW, което ще се използва и за оптична връзка за трансфер на информация и телеуправление между двете подстанции. Новите ВЛ 400 kV са с дължина съответно за западното трасе от 4 558 m и за източното трасе от 4 860 m. Западното трасе се предвижда да е с 13 броя стълбове, а източното трасе с 12 броя стълбове.

Новите ВЛ 400 kV преминават през землищата на гр. Долни Дъбник, с. Дисевица, с. Петърница и с. Търнене, община Плевен. Сервитутът на новата ВЛ 400 kV е определен за всеки вид територия съгласно изискванията на „Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти“.

Предстои изработване на инвестиционен проект, предмет на изработването на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП.

Приложение:

А. Информация по чл. 8а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми:

1. Характеристика на плана/програмата относно:

а) инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 към ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия:

Площадковото съоръжение се изготвя във връзка с реализиране на инвестиционно намерение на ЕСО ЕАД с цел обособяване на нов проектен поземлен имот с проектен идентификатор 73674.8.23, образуван от поземлен имот с идентификатор 73674.8.21, с. Търнене, общ. Плевен, обл. Плевен, местност Обръща, трайно предназначение - земеделска, НТП - нива, площ 378130 m²., за площадка на подстанция 400/110 kV „ПЛЕВЕН 3“, което налага изработване на ПУП-ПЗ. Предвижда се проектният имот да бъде за зона за техническа инфраструктура. Предназначението на имота ще бъде „За електроенергийното производство“.

Предвижда се площта на имота за изграждане на подстанцията да бъде около 180 дка и ще включва изграждането на открита разпределителна уредба (ОРУ)

110 kV и ОРУ 400 kV, както и съоръжения на техническата инфраструктура към нея.

За проектен имот с проектен идентификатор 73674.8.23 са определени следните нормативи за застрояване:

- $H_{\text{макс.}} - \leq 10 (\leq 3)$, Пзастр. – ≤ 80 , Кинт. – $\leq 2,5$, Позел. – ≥ 20 ,
- Начин за застрояване – свободно.

Застрояването в имота ще се определи свободно с ограничителни линии, които отстоят от имотните граници на минимум 3 m.

Разработката третира изграждането на два нови въздушни електропровода високо напрежение 400 kV от разкъсване на ВЛ 400 kV „Родина“ до нова п/ст „Плевен 3“. Новите ВЛ 400 kV ще се изпълнят за една тройка алуминиево-стоманени проводници марка АСО-400. Защитата на новата ВЛ от пренапрежения с атмосферен произход ще се изпълни с две мълниезащитни въжета, едното от които ще бъде стоманено поцинковано с диаметър 12.8 мм. Другото мълниезащитно въже ще бъде с вградени оптични влакна тип OPGW, което ще се използва и за оптична връзка за трансфер на информация и телеуправление между двете подстанции. Новите ВЛ 400 kV са с дължина съответно за западното трасе от 4 558 m и за източното трасе от 4 860 m. Западното трасе се предвижда да е с 13 броя стълбове, а източното трасе с 12 броя стълбове.

Новите ВЛ 400 kV преминават през землищата на гр. Долни Дъбник, с. Дисевица, с. Петърница и с. Търнене, община Плевен.

Осите на новите ВЛ 400 kV, заедно със стъпките и номерацията на стълбовете и сервитутната зона са нанесени върху съответния цифров модел на землищата, в националната координатна система БГС 2005 - тип на координатите кадастрални.

Сервитутът на новата ВЛ 400 kV е определен за всеки вид територия съгласно изискванията на „Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти“.

б) мястото на предлагания план/програма в цялостния процес или йерархия на планиране и степен, до която планът/програмата влияе върху други планове и програми:

Предлаганият ПУП-ПЗ и ПУП-ПП стои на най-ниското стъпало в йерархията на планирането на устройството на територията в страната. Планът е в най-ранен етап, като неговото развитие ще се извършва съобразно нормативните изисквания на действицото в страната екологично законодателство и законодателството, касаещо устройството на територията.

Реализирането на плана не касае други планове и програми.

в) значение на плана/програмата за интегрирането на екологичните съображения, особено с оглед насърчаването на устойчиво развитие:

С изработването на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП ще се постигне изпълнение на дългосрочна програма за развитие на ЕЕС на страната и осигуряване на надеждна ѝ работа.

г) екологични проблеми от значение за плана/програмата:

Не са установени екологични проблеми в района, които да са от значение за изработването на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП.

д) значение на плана/програмата за изпълнението на общественото законодателство в областта на околната среда:

Изработването на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП не е в противоречие с общественото законодателство в областта на околната среда.

е) наличие на алтернативи:

Поради характера на инвестиционното предложение предмет на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП, алтернативи за местоположението не са разглеждани.

2. Обосновка на конкретната необходимост от изготвянето на плана/програмата:

Площадковото съоръжение се изготвя във връзка с реализиране на инвестиционно намерение на ЕСО ЕАД с цел обособяване на нов проектен поземлен имот с проектен идентификатор 73674.8.23, образуван от поземлен имот с идентификатор 73674.8.21, с. Търнене, общ. Плевен, обл. Плевен, местност Обръца, трайно предназначение - земеделска, НТП - нива, площ 378130 m²., за площадка на подстанция 400/110 kV „ПЛЕВЕН 3“, което налага изработване на ПУП-ПЗ. Предвижда се проектният имот да бъде за зона за техническа инфраструктура.

Предназначението на имота ще бъде „За електроенергийното производство“. Предвижда се площта на имота за изграждане на подстанцията да бъде около 180 дка и ще включва изграждането на открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV и ОРУ 400 kV, както и съоръжения на техническата инфраструктура към нея.

Разработката третира изграждането на два нови въздушни електропровода високо напрежение 400 kV от разкъсване на ВЛ 400 kV „Родина“ до нова п/ст „Плевен 3“. Новите ВЛ 400 kV ще се изпълнят за една тройка алуминиево-стоманени проводници марка АСО-400. Защитата на новата ВЛ от пренапрежения с атмосферен произход ще се изпълни с две мълниезащитни въжета, едното от които ще бъде стоманено поцинковано с диаметър 12.8 мм. Другото мълниезащитно въже ще бъде с вградени оптични влакна тип OPGW, което ще се използва и за оптична връзка за трансфер на информация и телеуправление между двете подстанции. Новите ВЛ 400 kV са с дължина съответно за западното трасе от 4 558 m и за източното трасе от 4 860 m. Западното трасе се предвижда да е с 13 броя стълбове, а източното трасе с 12 броя стълбове.

Новите ВЛ 400 kV преминават през землищата на гр. Долни Дъбник, с. Дисевица, с. Петърница и с. Търнене, община Плевен.

Осите на новите ВЛ 400 kV, заедно със стъпките и номерацията на стълбовете и сервитутната зона са нанесени върху съответния цифров модел на землищата, в националната координатна система БГС 2005 - тип на координатите кадастрални.

Сервитутът на новата ВЛ 400 kV е определен за всеки вид територия съгласно

изискванията на „Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергетични обекти“.

3. Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с предложения план/програма:

Предстои изработване на инвестиционен проект, предмет на изграждане подстанция „Плевен 3“ и „Разкъсване на ВЛ 400 kV „Родина“ за присъединяване на нова п/ст „Плевен 3“.

4. Характеристики на последиците и на пространството, което е възможно да бъде засегнато, като се отчитат по-специално:

а) вероятността, продължителността, честотата и обратимостта на последиците:

Процесът по реализация на изработения ПУП-ПЗ и ПУП-ПП ще бъде съгласен с всички законови и нормативни изисквания и няма да доведе до значими, несъвместими последици по отношение на компонентите на околната среда.

б) кумулативните въздействия:

Не се очакват кумулативни въздействия.

в) трансграничното въздействие:

Не се очаква трансгранично въздействие в резултат изработването на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП.

г) рисковете за човешкото здраве или околната среда, включително вследствие на аварии, размер и пространствен обхват на последиците (географски район и брой население, които е вероятно да бъдат засегнати)

Изработеният ПУП-ПЗ и ПУП-ПП няма да попадне в урбанизирана територия, поради което не се предполагат рискове за човешкото здраве. Не се предполага възникването на рискове за околната среда.

д) очакваните неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на опасностите и последиците от възникване на голяма авария от съществуващи или нови предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, съгласувани по реда на ЗООС, за случаите по чл. 104, ал. 3, т. 3 от ЗООС:

От проектната площадка на нова подстанция „Плевен 3“ и трасето на разкъсването на ВЛ 400 kV „Родина“ за присъединяване на нова подстанция 400/110 kV „Плевен 3“ не се очакват неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на опасностите и последиците от възникване на голяма авария от съществуващи или нови предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал.

е) величината и пространственият обхват на въздействията (географска и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати):

Трасето на новите електропроводи засяга землищата на гр. Долни Дъб Долни Дъбник, с. Търнене общ. Плевен, обл. Плевен. Площадката на подстанцията ще се изгради в землището на с. Търнене, община Плевен, област Плевен. Засегнатите имоти попадат извън границите на населеното място.

ж) ценността и уязвимостта на засегнатата територия (вследствие естествени характеристики или на културно-историческото наследство и превишението на стандартите за качество на околната среда или на стойности; интензивно земеползване):


На този етап няма данни предвиденото изработване на ПУП-ПЗ и ПУП-ПЗ регистрирани паметници на културното историческо наследство. Пр съгласувани с МК със становище с изх. № № СТ-84-53/23.07.2026 53/10.02.2026 г.

Не се променят естествените характеристики на района. Не се извършват дейности по интензивно земеползване.

з) въздействието върху райони или ландшафти, които имат признат общностен или международен статут на защита:

Не се очаква изработването на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП да окаже негативно въздействие върху райони с национален, общностен или международен статут на защита.

5. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия и съседните ѝ територии, таблици, схеми, снимки и други - по преценката на възложителя, приложения:

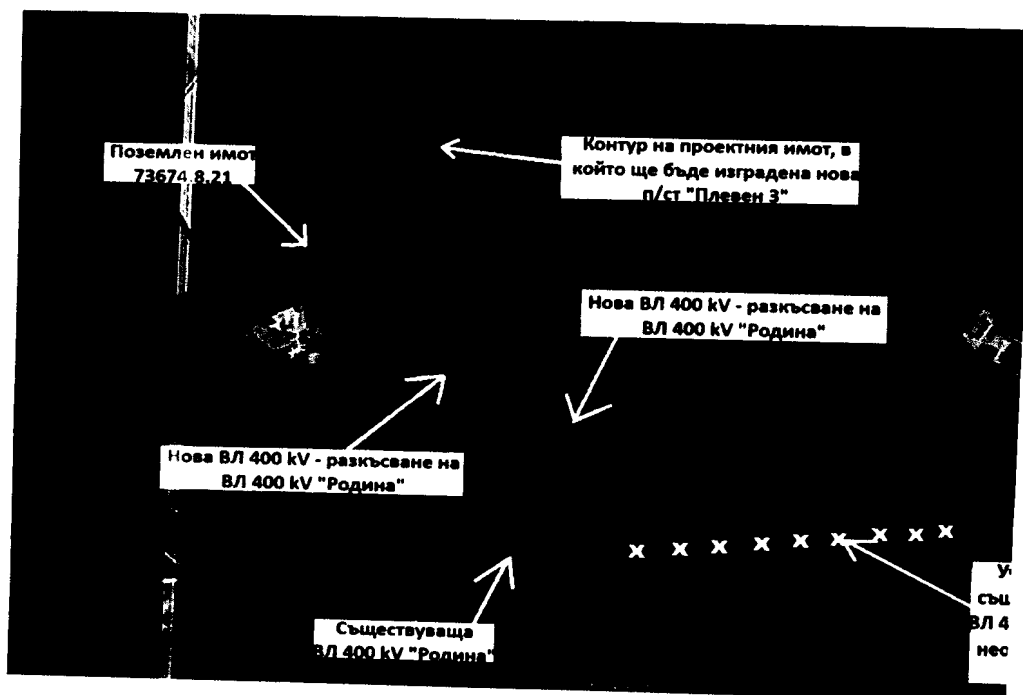

6. Нормативни изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по прилагане на плана или програмата, в т.ч. предложение на мерки за наблюдение и контрол по отношение на околната среда и човешкото здраве:

Нормативните изисквания за провеждане на наблюдение и контрол са регламентирани в глава Шеста – Наблюдение и контрол при прилагане на плана/програмата от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на планове и програми.

7. Информация за платена такса и датата на заплащане.

А. Таксата е заплатена по банков път. Копие от платежното нареждане предоставено в Приложение.

Б. Електронен носител - 1 бр.

☐ Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на адрес на електронна поща.

☐ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяна услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

☒ Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата.....

Възложител: ..

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЧЕЛ
А
В

ОПЕРАТОР